


INCENDIS

SECTORS D'INCENDIS

Segons el CTE un sector d' incendi d' un edifici plurifamiliar no pot superar els 2.500 m². L' edifici de Via Augusta té 1.500 m² en les seves plantes més grans per la qual cosa els sectors d' incendis es faran entre planta i planta a través de forjats de resistència EI60 en planta baixa, planta primera i segona i EI90 a la resta. Es protegiran especialment la sala de màquines i les de compadors amb paraments EI120.

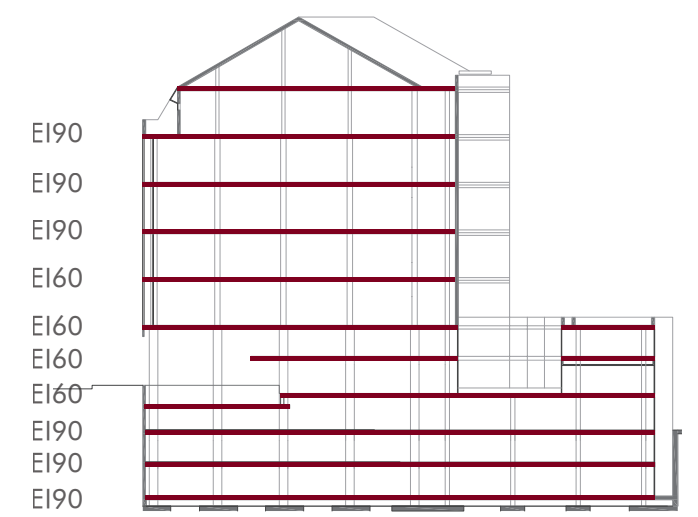

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

Segons el CTE el recorregut d' evacuació en residència plurifamiliar en cap cas superarà els 25m de distància entre la porta de la vivenda més allunyada i la caixa d' escala i 35 m entre l' estacionament més llunyà del pàrquing i la caixa d' escala. Se situen extintors en tot l' edifici cada 15m respecte l' origen del recorregut d' evacuació. Es col·loquen també extintors de CO₂ a la sala de màquines. De la mateixa manera es col·loquen pulsadors d' emergència al llarg dels recorreguts d' evacuació així com al costat de l' ascensor.

